


BUDYNEK B3 RZUT IV PIĘTRA

LEGENDA:

- tablica rozdzielcza TR-K
- gniazdo wtyk. 230V/16A kodowane, podwójne
- korytka instalacyjne

Uwaga!

- Przewody YDYpzo 3x2,5mm² zasilające gniazda wtykowe komputerowe, układać w wydzielonej części koryt montowanych dla komputerowej sieci logicznej.
- Rodzaje i przekroje przewodów podano na schemacie ideowym.
- Instalacje wykonać w układzie TN-S.

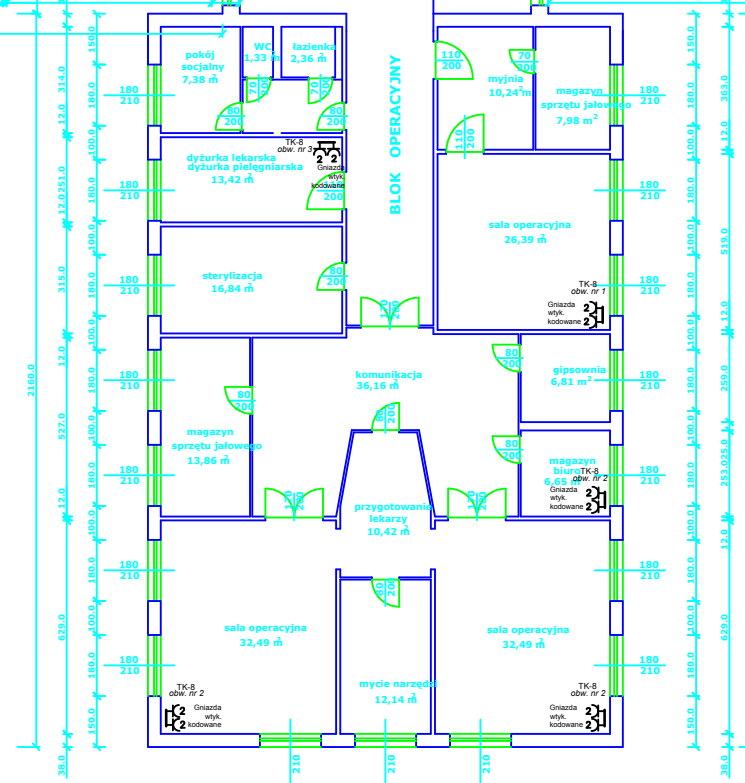

BUDYNEK B2 RZUT IV PIĘTRA

ZAKŁAD USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH S.A.T.			
49-300 Brzeg, ul. Makarskiego 9/7			
Temat:	Plan dedykowanej instalacji 230V zasilania komputerów	Skala:	1:100
Obiekt:	Budynek BCM w Brzegu ul. Mossora nr 1	Nr wyp.:	5/E
Bransz:	Elektryczna	Data:	02.2014
Projektant:	inż. Sz. Łukawiecki	Opin.: 64/95/Op	Podpis:
Opin.: W. R. Sztorc		Opin.: 57/85/Op	Podpis: