

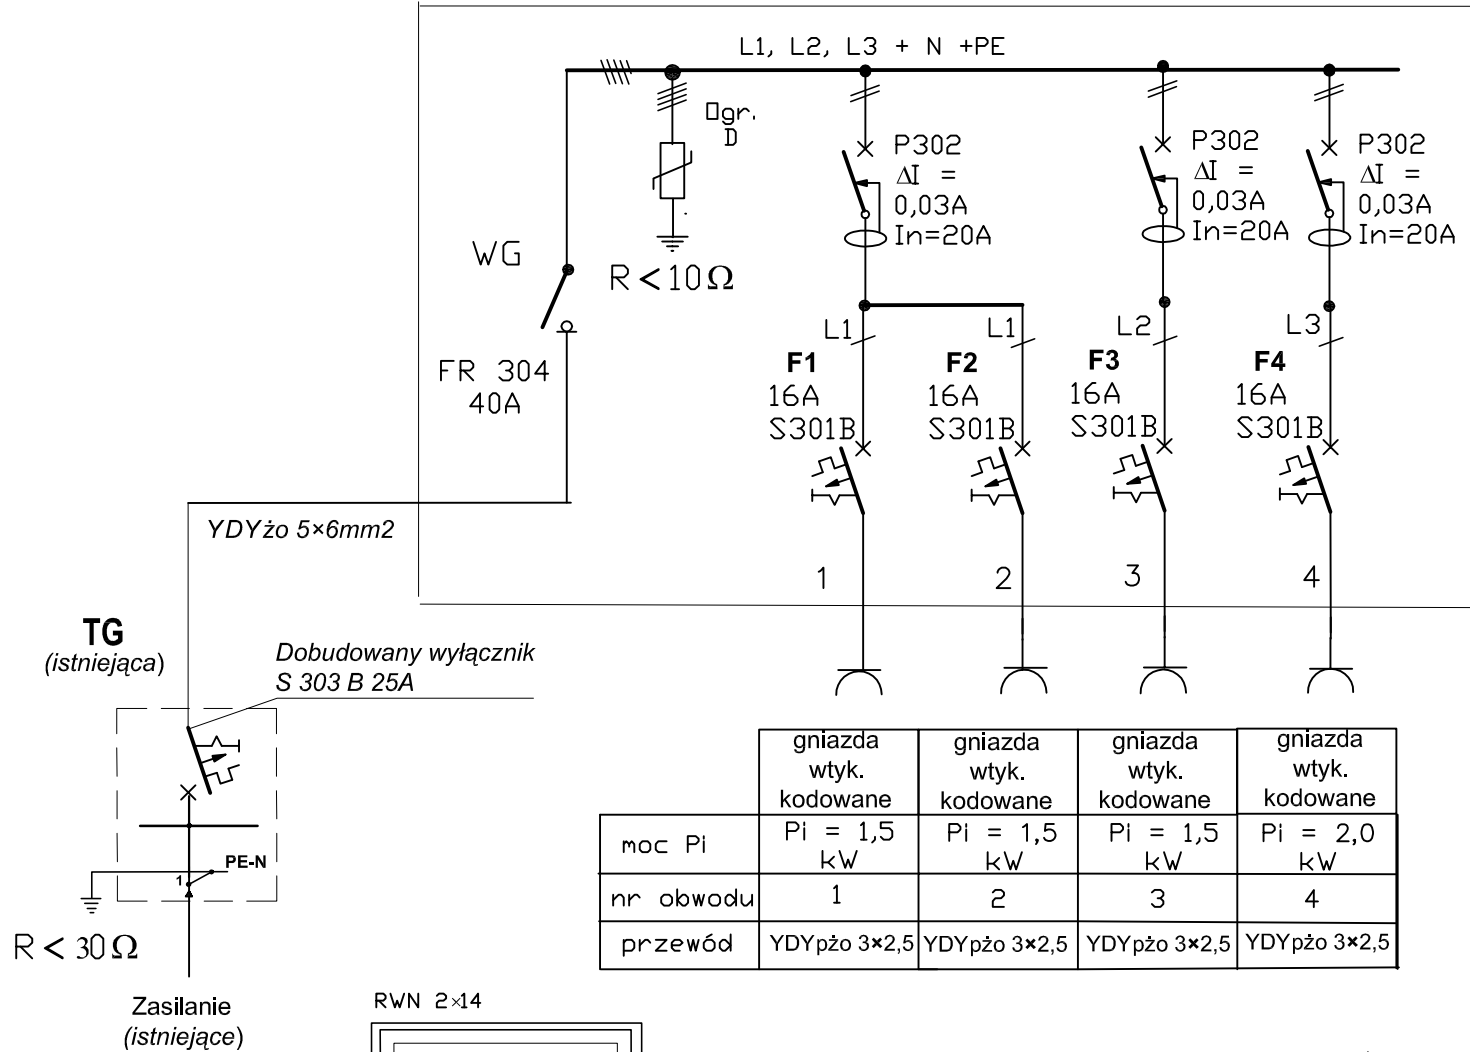


## TABLICA ROZDZIELCZA TR-K



$P_i = 6,5 \text{ kW}$   
 $k_j = 0,9$   
 $P_s = 5,85 \text{ kW}$   
 $I_s = 8,9 \text{ A}$



Układ połączeń <b>TN-S</b>
Ochrona przeciwporażeniowa: <b>Samoczynne odłączenie napięcia</b>

<b>Temat:</b>	Schemat ideowy dedykowanej instalacji 230V zasilania komputerów w budynku ZOL		<b>Skala:</b>
<b>Obiekt:</b>	Budynek ZOL w BCM w Brzegu ul. Mossora nr 1		<b>Nr rys.:</b> <b>3/E</b>
<b>Bransz:</b>	Elektryczna		<b>Data:</b> 02.2014
<b>Projektował:</b>	inż. Sz. Łukawiecki	<b>Uprawn.:</b> 64/95/Op	<b>Podpis:</b>
<b>Opracował:</b>	W. R. Sztorc	<b>Uprawn.:</b> 57/85/Op	<b>Podpis:</b>