


RZUT III PIĘTRA

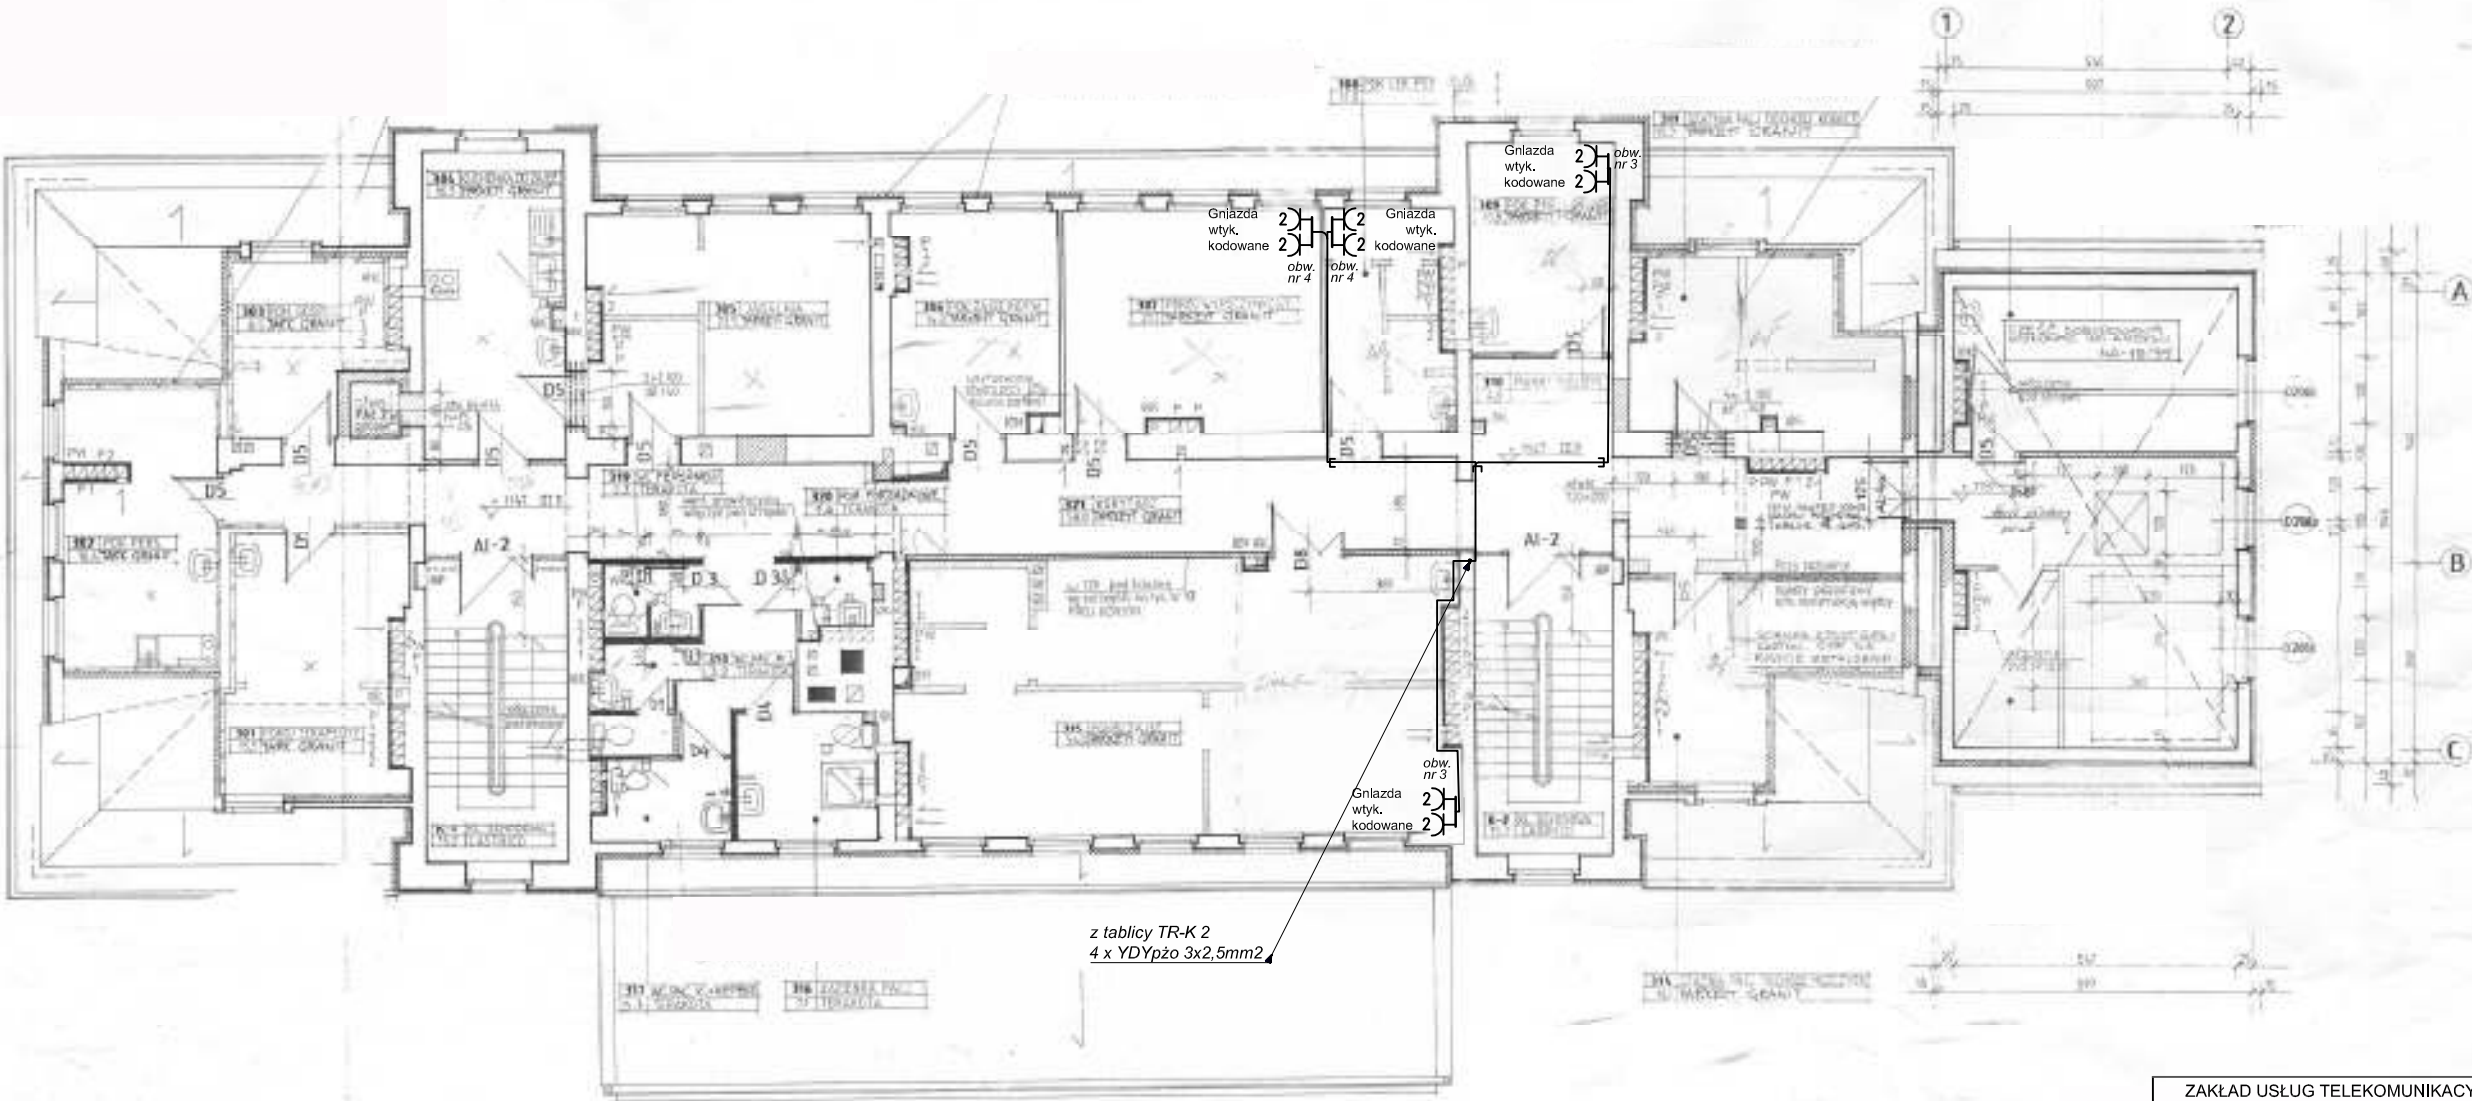

- LEGENDA:
- tablica rozdzielcza TR-K
 - gniazdo wtyk. 230V/16A kodowane, podwójne
 - korytko instalacyjne

Uwaga!

- Rodzaje i przekroje przewodów podano na schemacie ideowym
- Instalacje wykonać w układzie TN-S

ZAKŁAD USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SAIT 49-300 Brzeg, ul. Makarskiego 9/7		
Temat:	Plan gwarantowanej instalacji 230V zasilania komputerów	Skala: 1:100
Obiekt:	Budynek BCM w Brzegu ul. Nysańska nr4-6	Nr rys.: 4/E
Bransz:	Elektryczna	Data: 02.2014
Projektował:	inż. Sz. Łukawiecki	Uprawn.: 64/95/Op
Opracował:	W. R. Sztorc	Uprawn.: 57/85/Op
		Podpis: