


rozdz. RR2



KA1- przekaźnik typu MT-PI-17S-21 230V, AC

firmy Relpool

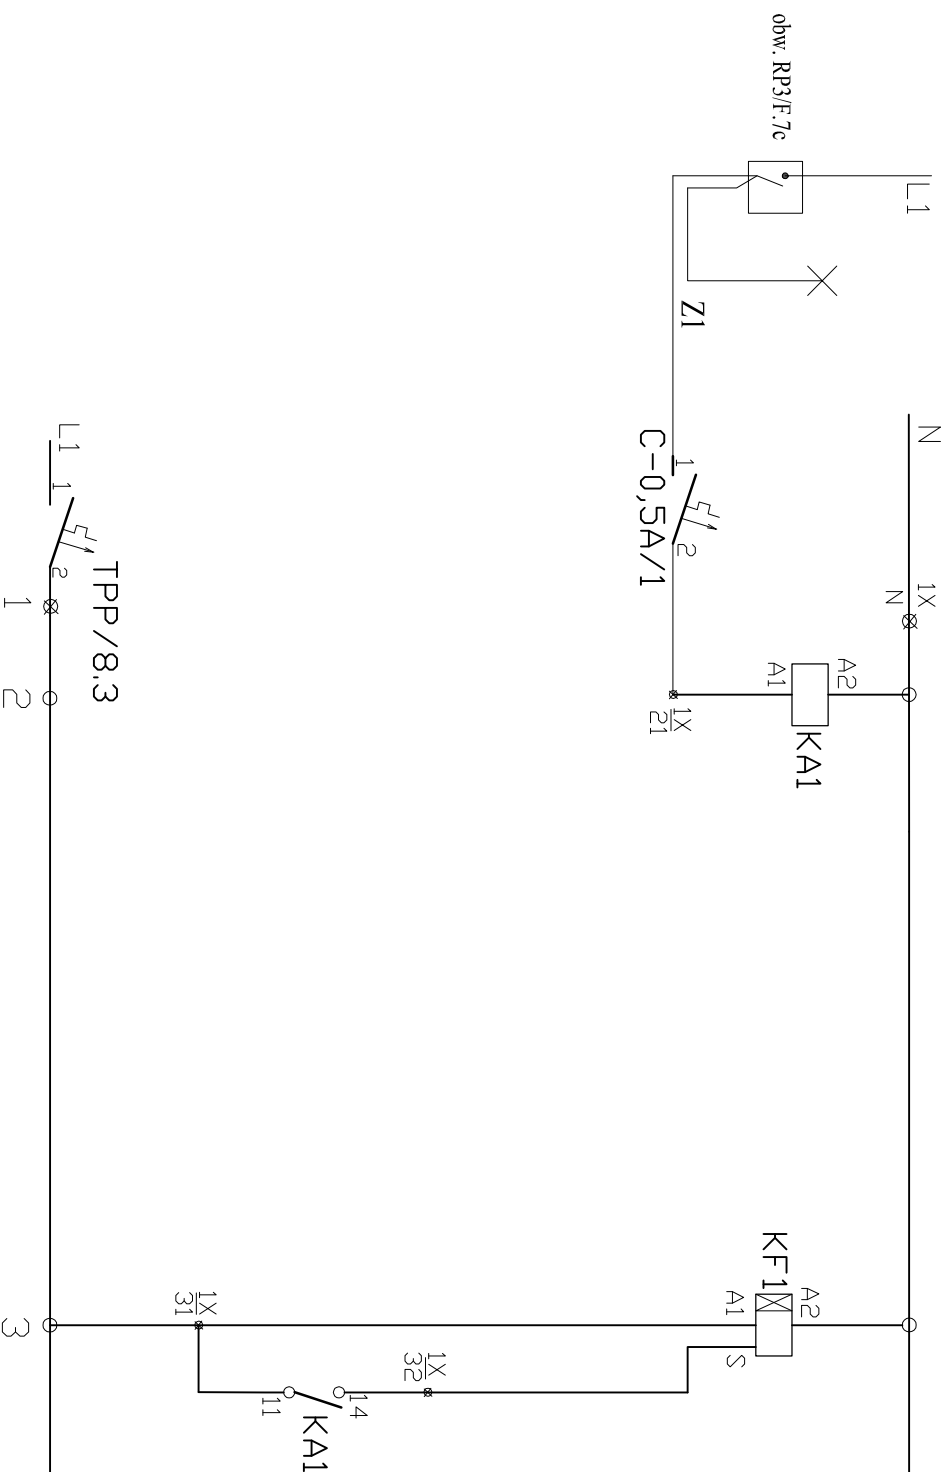

KF-1 - przekaznik czasowy z opóźnionym wyłączeniem

typu MT-W-17S-11-9240-R 230V, AC 11R firmy Relpol

- wyłącznik instalacyjny

Z1 - przewody YDY 2*1,5

ZASILANIE 230V, 50Hz	sygnał do zał./wył. wentylacji		zał./wył wentyl.
	Zał./Wył.		wył. z opóź. czasowym
Z obw.ośw. w pom.085			(wg.ust. Inwestora went. CAB-125BCOMAN)

		PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKT STUDIO 2000	
www.ps-2000.pl		45-052 Opole ul. Oleśka 10/7, telefon: 077 45 46 321	
OBIEKT:	BLOK OPERACYJNY I CENTRALNA STERYLIZATORNIA PRZY BCM W BRZEGU.	ADRES:	BRZEG ul. MOSSORA 1 działki nr 636/4 ; obręb Brzeg
Tytuł projektu:		SCHEMAT ZASADNICZY STEROWNIA WENTYLACJĄ Z OBW. OŚWIETLENIA	
ZAKRES PRAC:	IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	SPECJALNOŚĆ:	NR UPRAWNIENI:
PROJEKT	mgr inż. Krzysztof Giesio	Elektryczna	195/91/0p
OPRACOWANIE			MAU
SPRACOWANIE	mgr inż. Ewald Mugała	Elektryczna	201/91/0p
		DATA:	2015 R.
		PODPIS:	
		NR RYS.	16/E
		SKALA:	-----